


# monitor KW-SA20C-PH-W200

Konfiguracja dla 1 użytkownika  
z zastosowaniem 1 monitora KW-SA20C-PH-W200  
z dodatkowym monitorem KW-SA20C-PH-W200

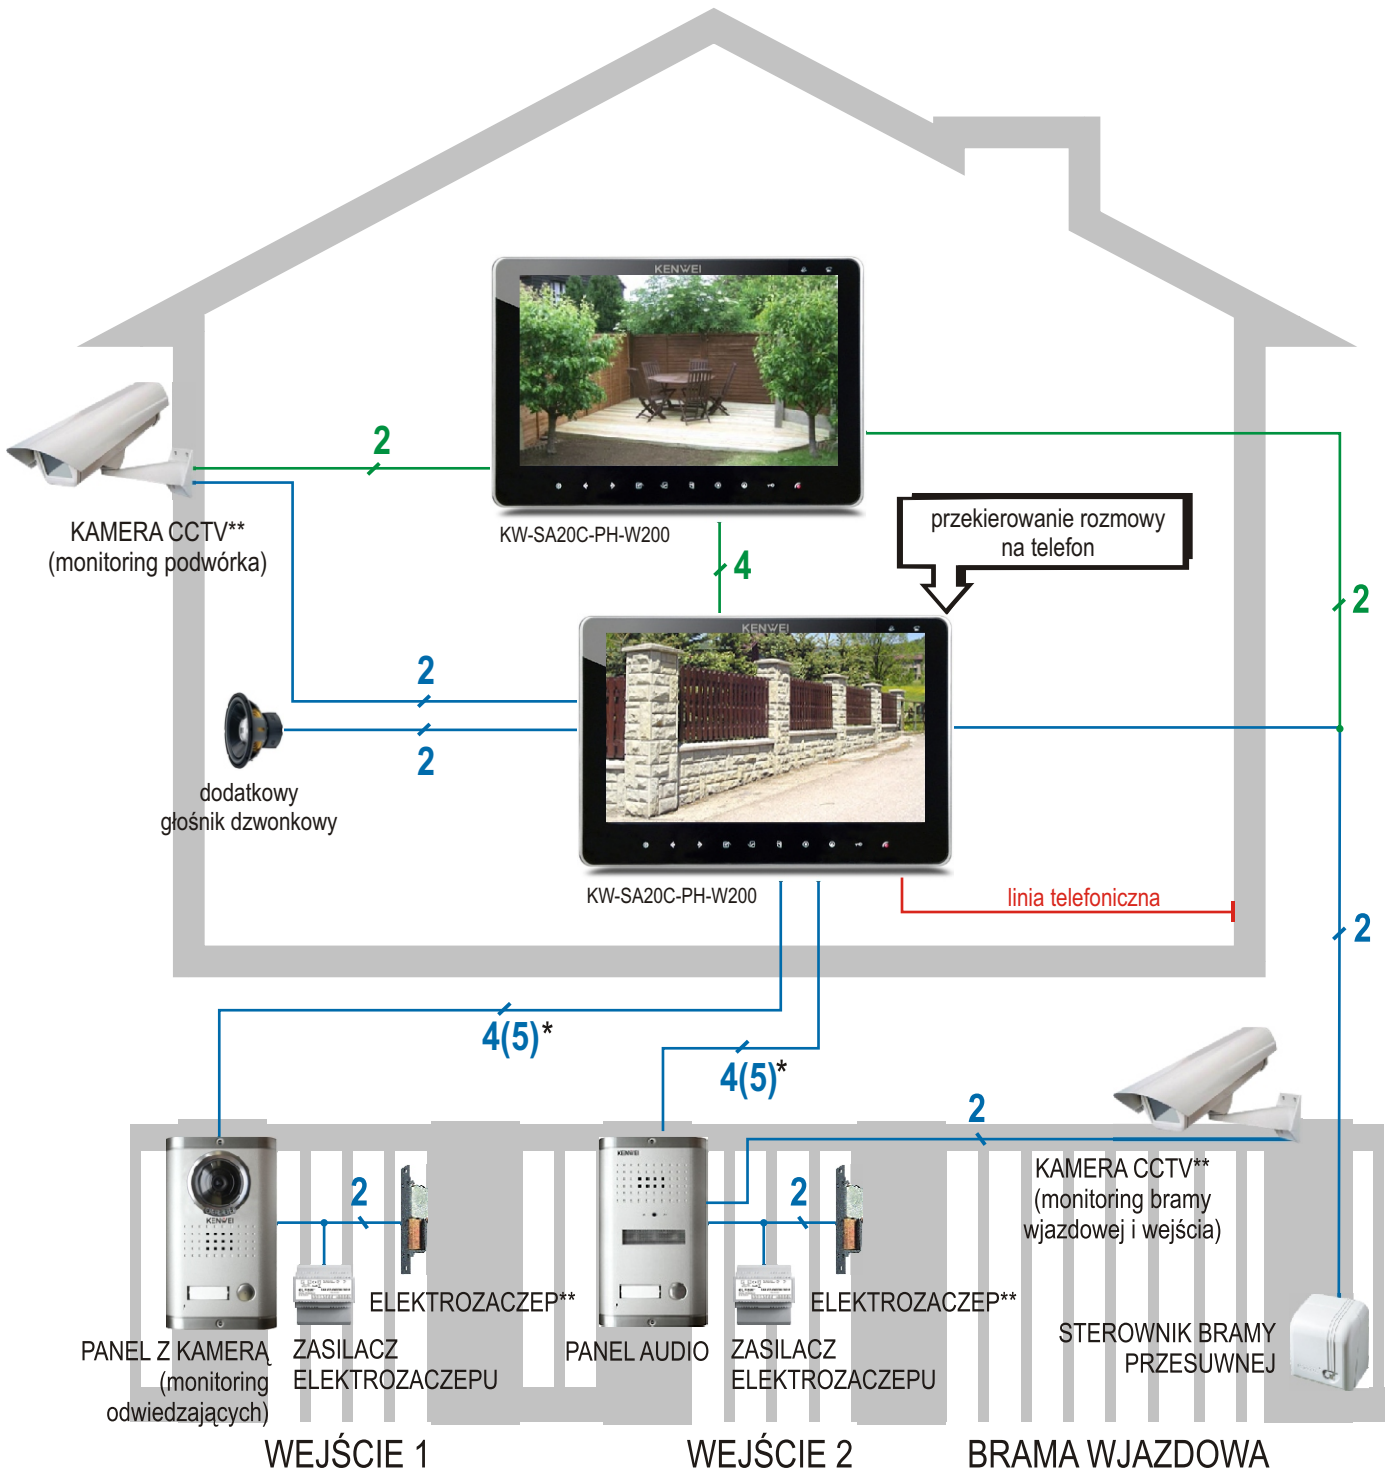

\* piąta żyła wymagana do zasilania podświetlenia etykiet i ewentualnego czytnika RFID

\*\* kamery i elektrozapczep wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta